


**УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ КЛАССА II ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ 220 (230) В АС ОТ ИМПУЛЬСНЫХ
ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ
УЗП2-220/L-PE/20С**

Артикул: 20159

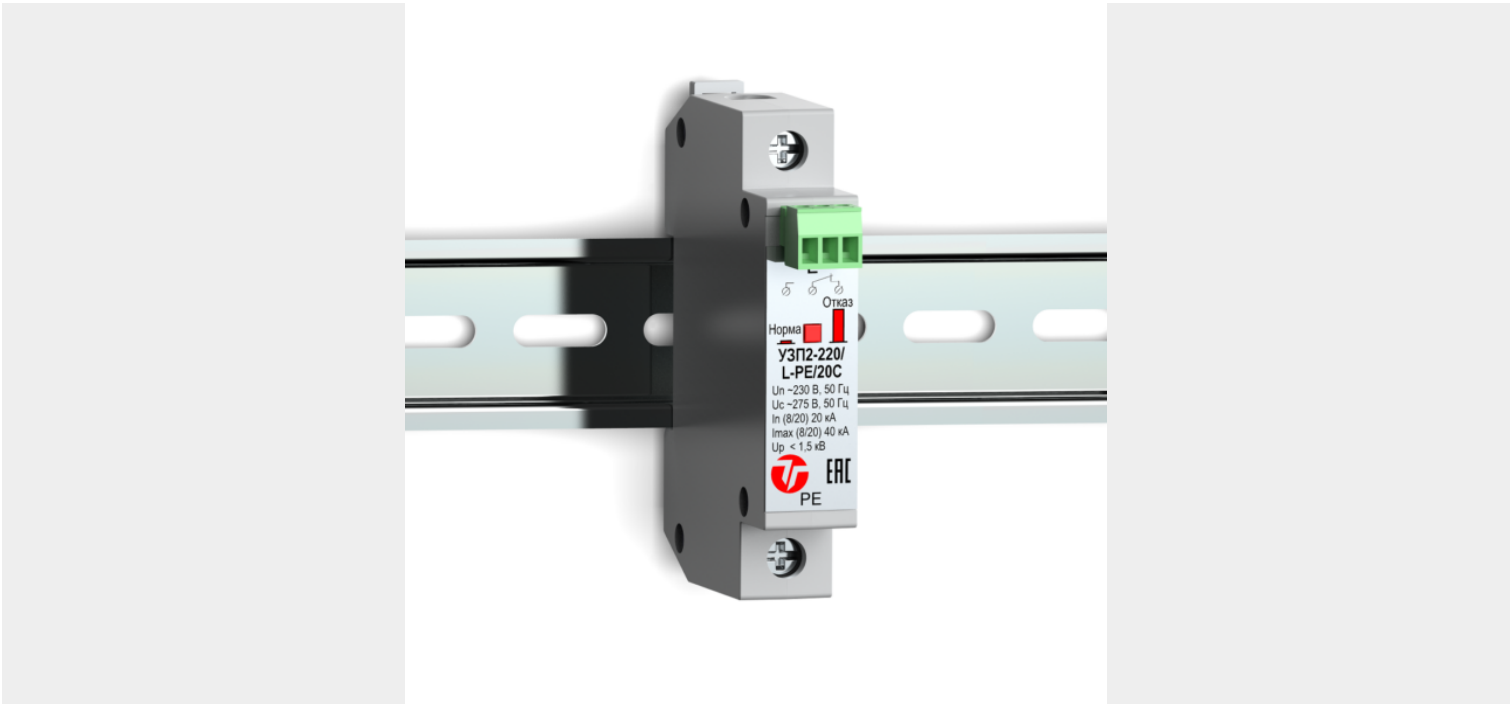

Технические характеристики:

№ п/п	Характеристики	Значение
1	Номинальное рабочее напряжение (Un)	~230 В / 50 Гц
2	Максимальное длительное рабочее напряжение (Uc)	~275 В / 50 Гц
3	Классификационное напряжение при 1мА, не более	~473 В / 50 Гц
4	Номинальный разрядный ток при t _{имп.} 8/20мкс (In)	20 кА
5	Максимальный разрядный ток при t _{имп.} 8/20мкс (Imax)	40 кА
6	Уровень напряжения защиты при In, (Up), не более	1,5 кВ

№ п/п	Характеристики	Значение
7	Время срабатывания, менее	25 нсек
8	Сечение подключаемых проводов, мм ² - жесткий одножильный - гибкий многожильный	2,5÷35 мм ² 2,5÷16 мм ²
9	Контакты дистанционной сигнализации (только УЗП2-220/L-PE/20С): - максимальный коммутируемый ток - максимальное коммутируемое напряжение - сечение подключаемых проводов, не более	3 А 250 В 2,5 мм ²
10	Диапазон рабочих температур	-55...+80 °С
11	Габаритные размеры, (ДхВхШ)	92х74,5х17,8 мм
12	Вес в упаковке	90 г

Устройство защиты электрооборудования распределительных сетей 220 (230) В АС от импульсных перенапряжений **УЗП2-220/L-PE/20С** предназначено для защиты оборудования, подключённого к линиям электропитания переменного тока 220 (230) В, от наведенных напряжений, вызванных электромагнитными импульсами высоких энергий (грозовыми, электростатическими разрядами и т.д.).

УЗП2-220/L-PE/20С – однополюсное устройство защиты ограничительного типа класса испытаний II, по техническим и эксплуатационным характеристикам удовлетворяющее требованиям ГОСТ IEC 61643-11, ГОСТ 30011.1, ГОСТ Р 50571-4-44, ГОСТ Р 50571.5.53.


УЗП2-220/L-PE/20С применяется в сетях с системой заземления TN-S (TN-C-S), TT и устанавливается в пределах 1 - 2 зон молниезащиты (в соответствии с МЭК 61312-1, МЭК 62305). Для сетей с системами заземления TN-C применяются УЗП2-220/L-PEN/20(С) и УЗП2-220К/3L-PEN/20(С).

УЗП2-220/L-PE/20С имеет механический индикатор и дистанционную сигнализацию состояния отказа, при срабатывании которых устройство необходимо заменить.



Степень защиты IP20 в соответствии с ГОСТ 14254. Конструктивно УЗП2-220/L-PE/20С выполнено в корпусе из трудногорючего пластика с креплением на 35мм DIN-рейку.

УЗП2-220/L-PE/20С выпускается по техническим условиям ТУ 26.30.50-077-31006686-2017.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

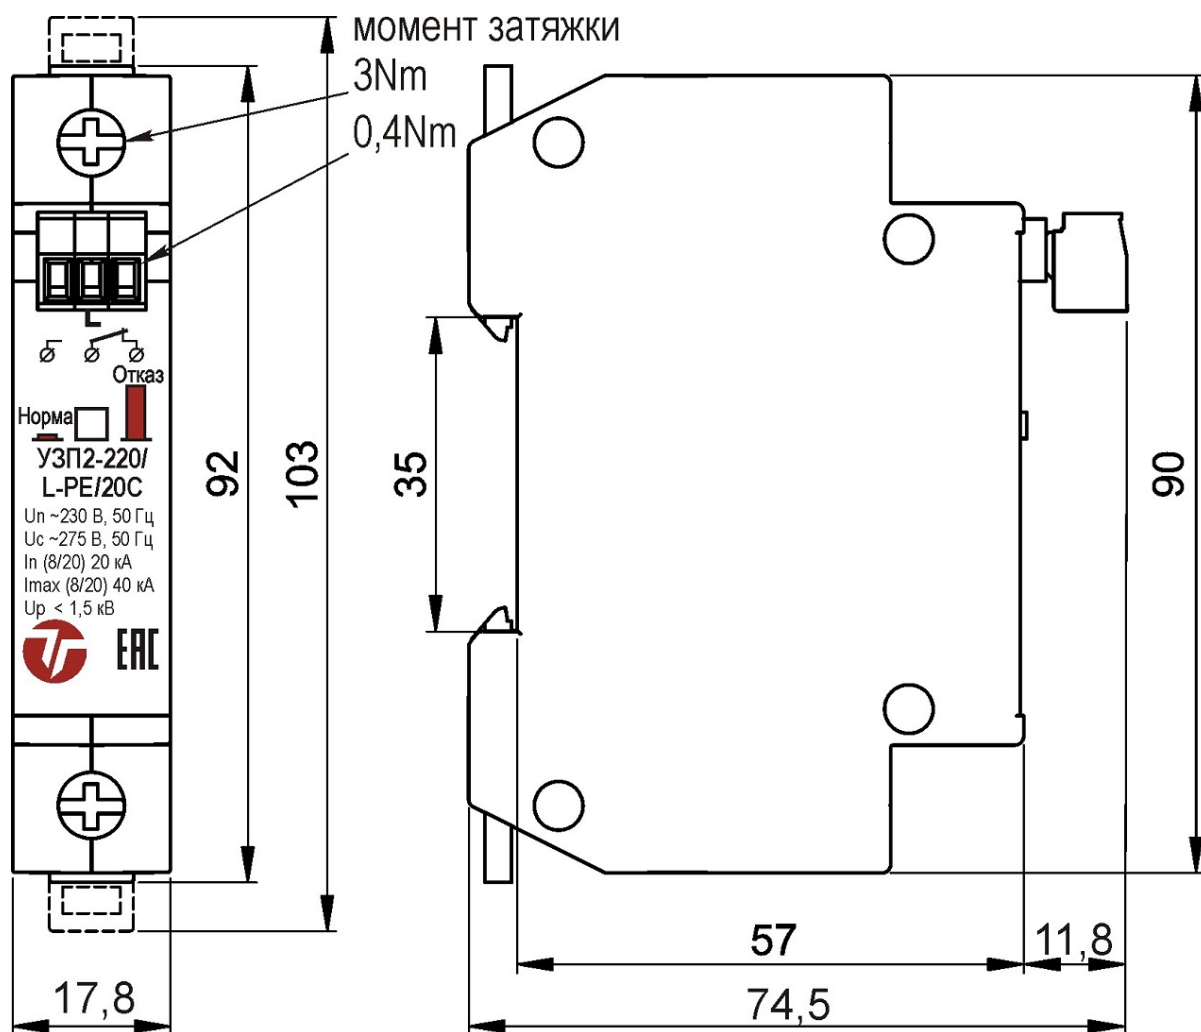

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

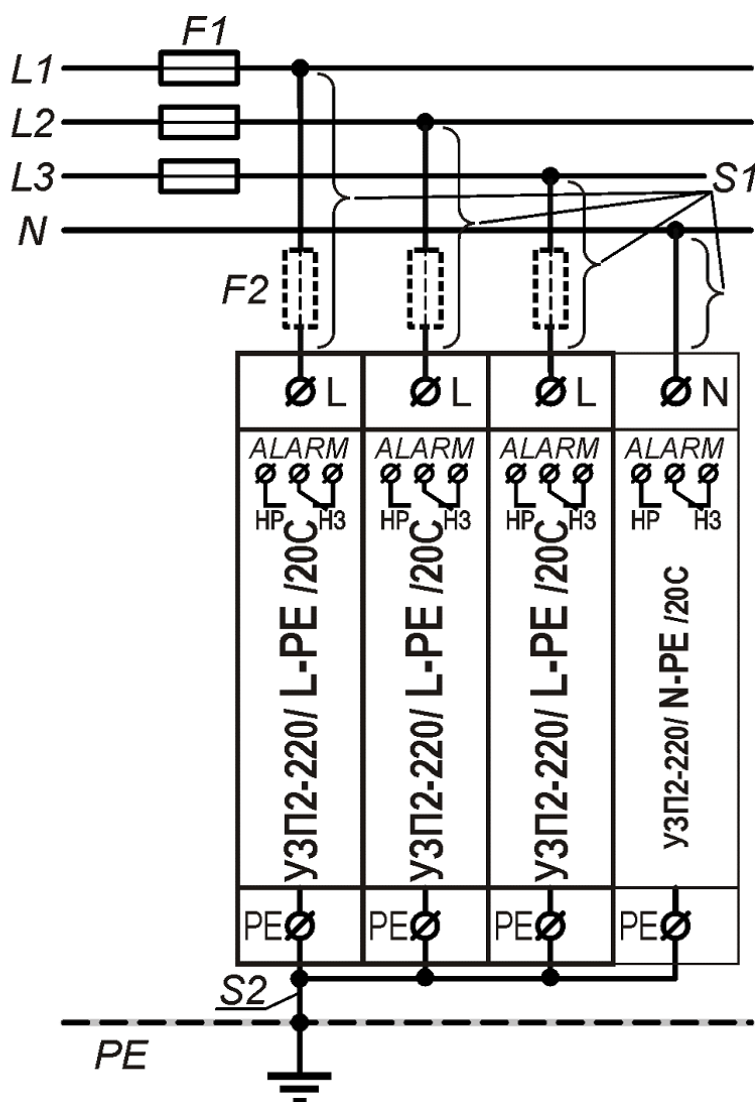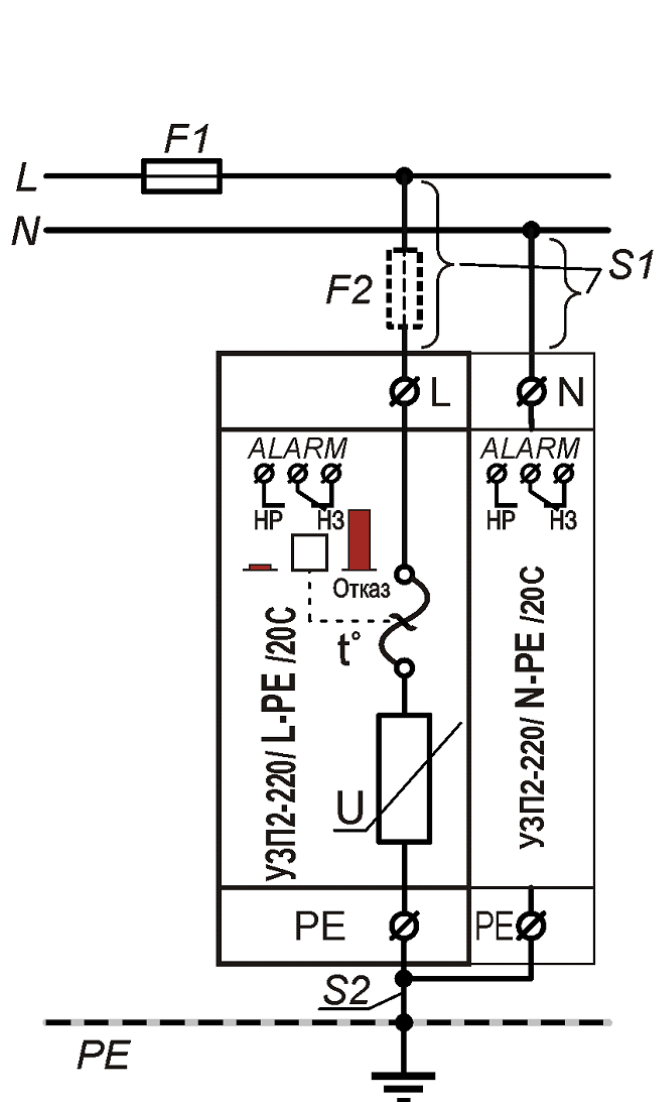

ВНИМАНИЕ:

При подключении УЗП2-220/L-PE/20C необходимо убедиться, что в фазном проводе на распределительном щите имеется токовый предохранитель класса gG с номиналом не более 125A (F1). Если $F1 > 125A$, необходимо установить токовый предохранитель класса gG $F2 \leq 125A$.

Дополнительные сведения по применению УЗИП можно получить по следующим ссылкам

- [Как правильно установить предохранители совместно с устройствами защиты от импульсных перенапряжений \(УЗИП\)](#)

